




**Актуализированные схемы теплоснабжения (с. Ершичи и с. Ворга) Ершичского  
муниципального округа Смоленской области на 2026 год**


Книга 1

Книга 2

**СХЕМА МОНТАЖНОГО ПЛАНА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ КОТЕЛЬНОЙ ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ**

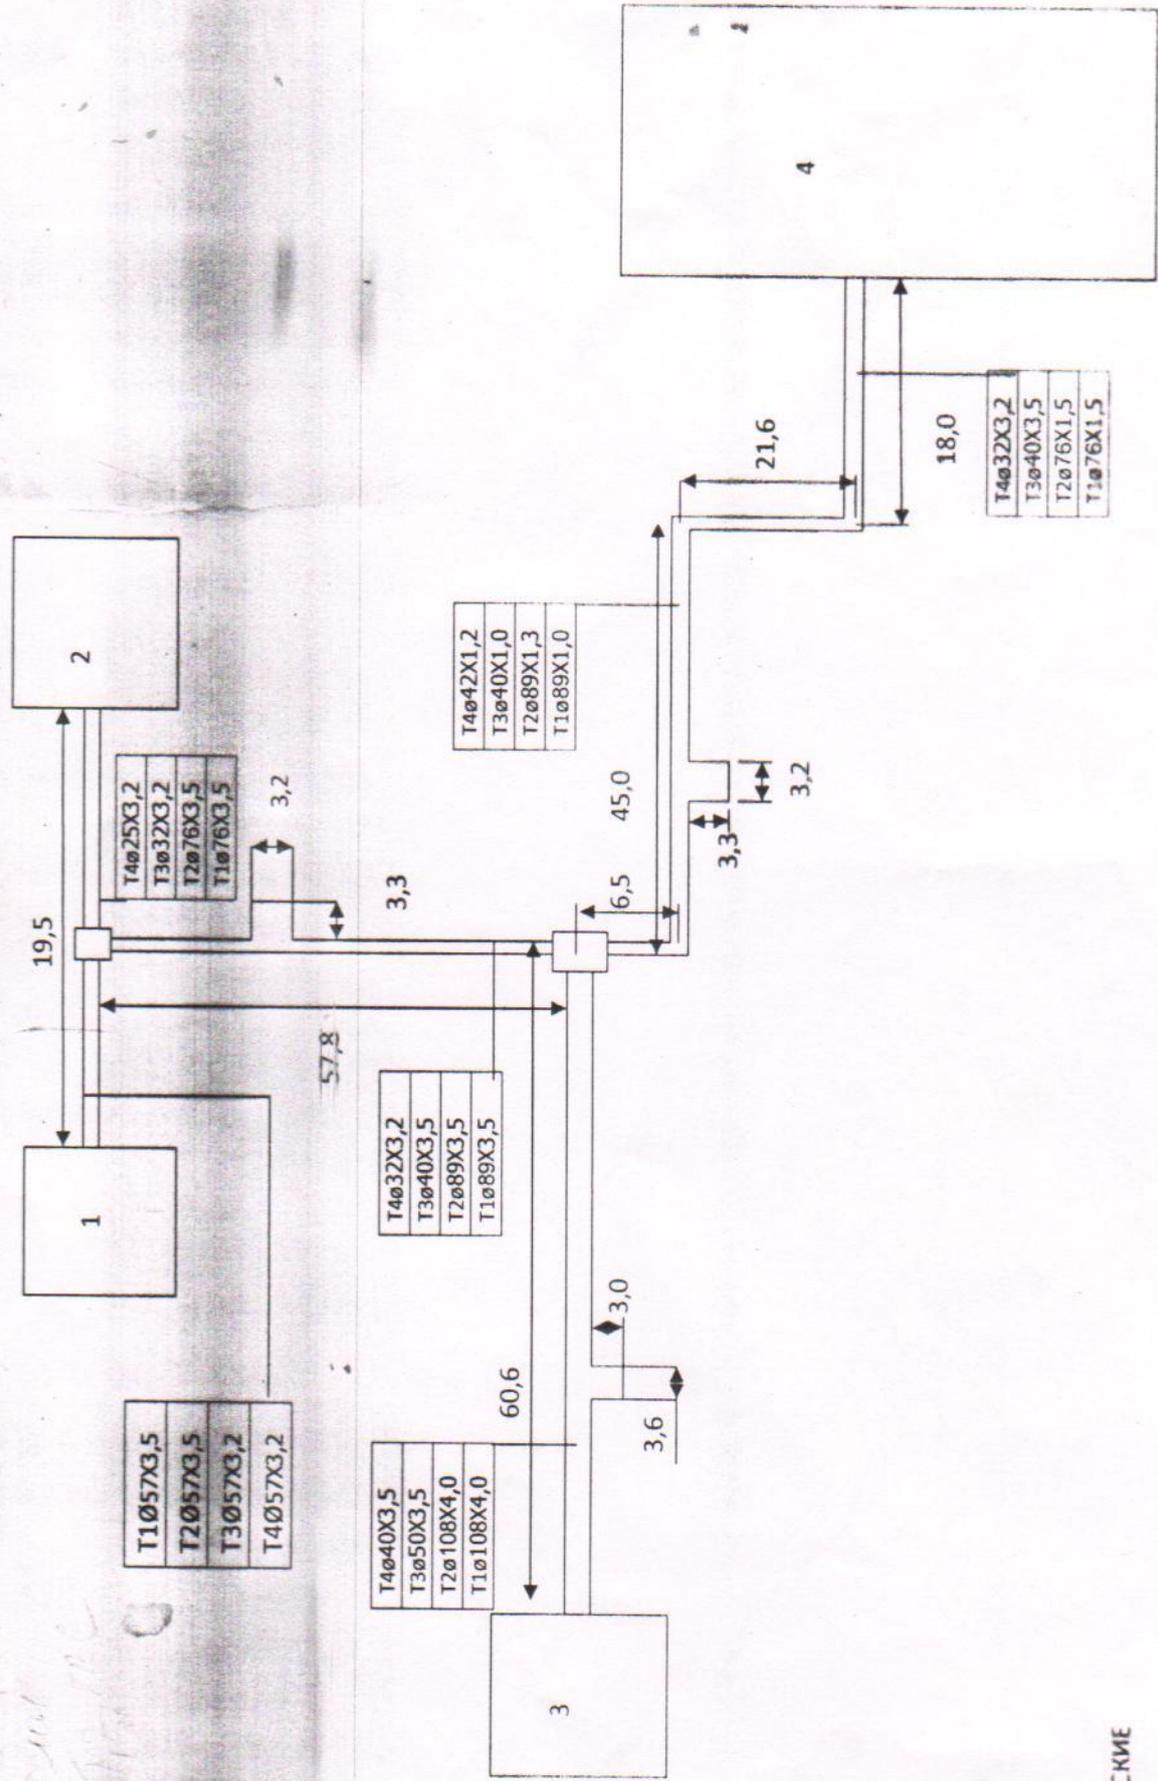

# Схема теплосети.

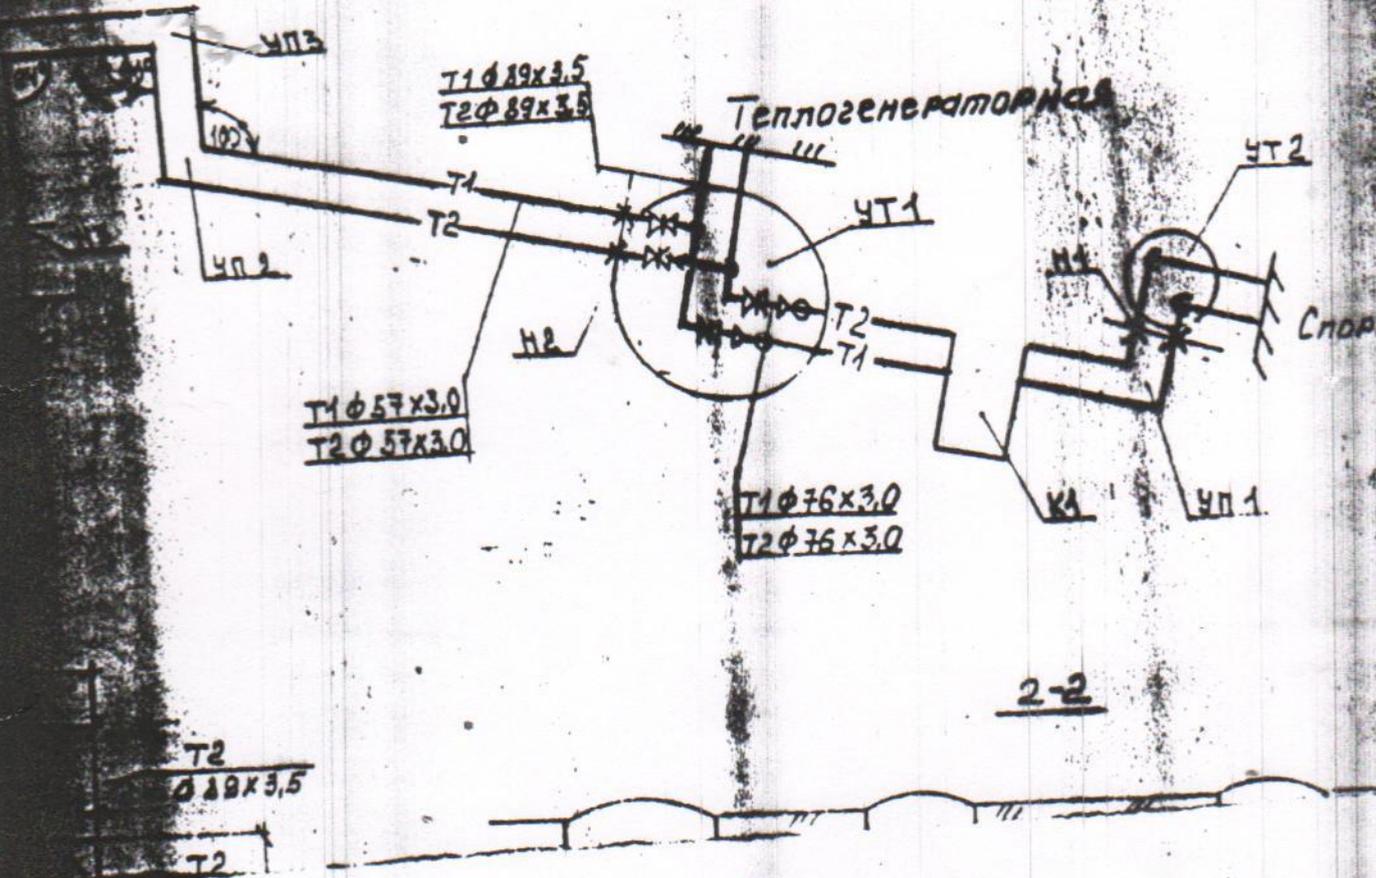


L 2135 m

Согласовано:  
Главный инженер Ярославского филиала  
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"  
Иванов И.В. г.



Утверждаю:  
Глава администрации  
Ершичского сельского поселения  
Серенков К.Н. Серенков  
" " " 20\_\_ г.

Схема тепловых сетей от котельной №2 ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" п. Ершичи

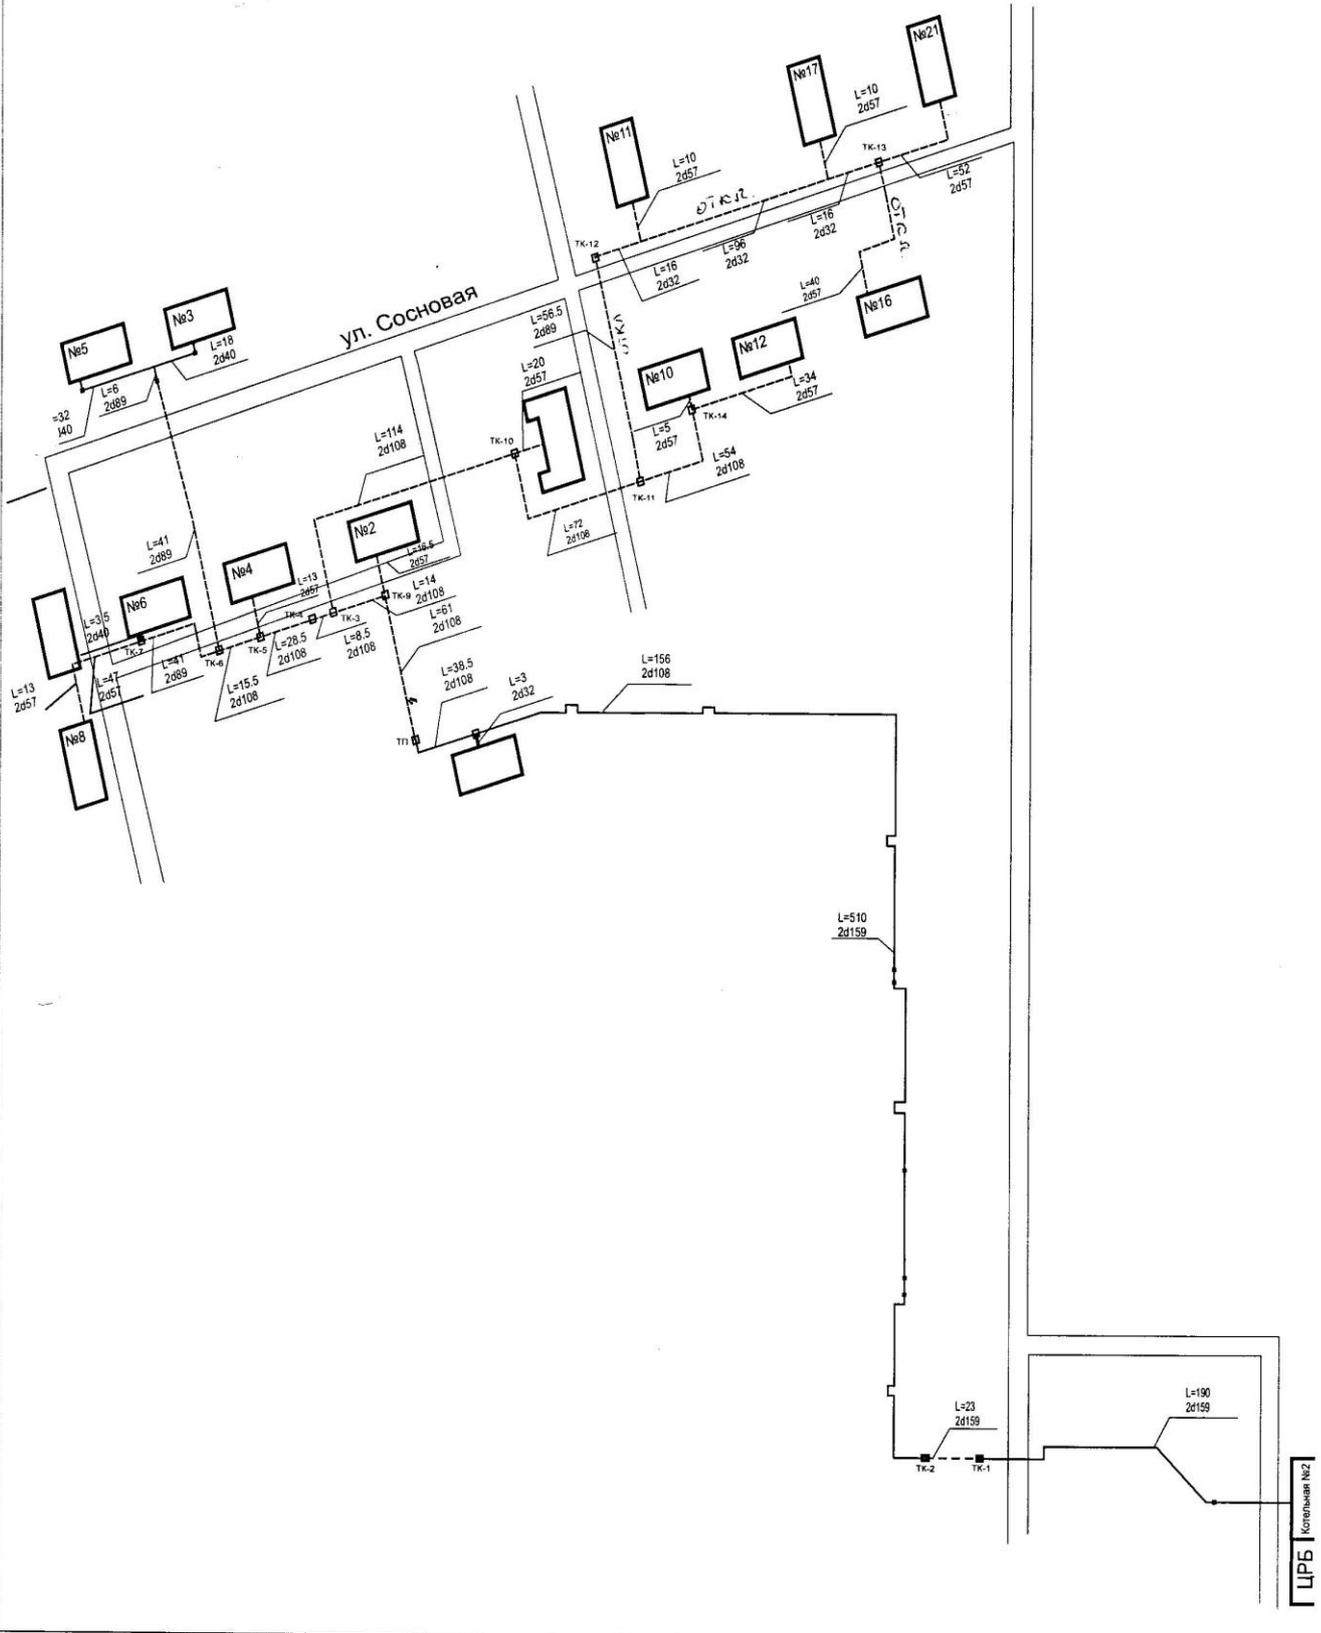



## Оглавление

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схем теплоснабжения (с. Ершичи и с. Ворга) Ершичского муниципального округа Смоленской области на 2026 год .....3
2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2026 год .....3
3. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на период до 2027 года .....3
4. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства .....3
5. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии .....4
6. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их в реконструкцию в связи с истощением установленного и продленного ресурсов на 2026 год .....4
7. Баланс топливно – энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива .....4
8. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия .....4
9. Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся на территории с. Ершичи и с. Ворга Ершичского муниципального округа Смоленской области.

## **1. Основное положение и основание для проведения актуализации схем теплоснабжения (с. Ершичи и с. Ворга) Ершичского муниципального округа Смоленской области на 2026 год.**

«Схемы теплоснабжения (с. Ершичи и с. Ворга) Ершичского муниципального округа Смоленской области» утверждены постановлением Администрации муниципального образования - Ершичский район Смоленской области от 18.11.2013 года № 63 « Об утверждении схемы теплоснабжения Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области, а также ее актуализации» и постановлением Администрации Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 13.04.2016 года № 20 « Об утверждении схемы теплоснабжения Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области, а также ее актуализации». Основополагающими документами для проведения актуализации схем теплоснабжения (с. Ершичи и с. Ворга) Ершичского муниципального округа Смоленской области является Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении».

Актуализация схем теплоснабжения (с. Ершичи и с. Ворга) Ершичского муниципального округа Смоленской области на период до 2027г. не предусматривает внесения принципиальных изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения Ершичского муниципального округа Смоленской области в утверждённую «Схему теплоснабжения (с. Ершичи и с. Ворга) Ершичского муниципального округа Смоленской области».

## **2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2026 год**

Изменений не предусматривается.

## **3. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на 2026 год**

Изменений не предусматривается.

## **4. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства**

Изменений не предусматривается.

## **5. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии**

Изменений не предусматривается.

## **6. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их в реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продлённого ресурсов на 2026 года**

Изменений не предусматривается.

## **7. Баланс топливно – энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива**

Изменений не предусматривается.

## **8. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия**

Изменений не предусматривается.

## **9. Перечень потребителей тепловой энергии от котельных**

<b>РСО или ЕТО</b>	<b>Потребители тепловой энергии</b>
МУП «Коммунальщик» ул. Советская	МБОУ «Ершичская средняя школа»+ дошкольное отделение(с. Ершичи, ул. Советская, д.45, д.46)
МУП «Коммунальщик» ул. Ленина	МБОУ Ершичская средняя школа» (с. Ершичи, ул. Ленина, д.84а)  Здание спорткомплекса (с. Ершичи, ул. Ленина, д.80)
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Котельная №1 с. Ершичи, ул. Луговая	Здание Администрации МО «Ершичский муниципальный округ» (с. Ершичи, ул. Советская, д.22),  МБУДО «Ершичский ДДТ» (с. Ершичи, ул. Советская, д.11), МКД в с. Ершичи, ул. Ленина, д.44, Советская, д.13, Луговая, д.4,6,10
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Котельная №2 с.	ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» Ершичская УБ (с. Ершичи, ул. Низинская, д.19)

Ершичи, ул. Низинская	МКД в с. Ершичи, ул. Сосновая, д.2,3,4,5,6
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Котельная №3 с. Ворга, ул. Дзержинского	СОГБУ «Воргинский ПНИ»

**Баланс тепловой энергии на котельных на 2026 г.**

Наименование источника тепловой энергии	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал	Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал	Выработка тепловой энергии, Гкал
Котельная №1 ул. Ершичи	935,0	393,0	1328,0	36,0	1364,0
Котельная №2 ул. Ершичи	2440,0	567,0	3007,0	78,0	3085,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>3375,0</b>	<b>960,0</b>	<b>4335,0</b>	<b>114,0</b>	<b>4449,0</b>

**Баланс тепловой энергии на котельных на 2026 г.**

Наименование источника тепловой энергии	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал	Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал	Выработка тепловой энергии, Гкал
МУП «Коммунальщик» ул. Советская	869,59	0	869,59	43,2 (подогрев воды)	912,79
МУП «Коммунальщик» ул. Ленина	319,11	8	327,11	3	330,11
<b>ВСЕГО</b>	<b>1188,70</b>	<b>8</b>	<b>12196,70</b>	<b>46,2</b>	<b>1242,90</b>

**Баланс тепловой энергии на котельных на 2026 г.**

Наименование источника тепловой энергии	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал	Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал	Выработка тепловой энергии, Гкал
Котельная № с. Ворга	514,0	0	514,0	25,0	539,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>514,0</b>	<b>0</b>	<b>514,0</b>	<b>25,0</b>	<b>539,0</b>

