



**Актуализированные схемы теплоснабжения (с. Ершичи и с. Ворга) Ершичского
муниципального округа Смоленской области на 2026 год**

Книга 1

Книга 2

СХЕМА МОНТАЖНОГО ПЛАНА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ КОТЕЛЬНОЙ ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ


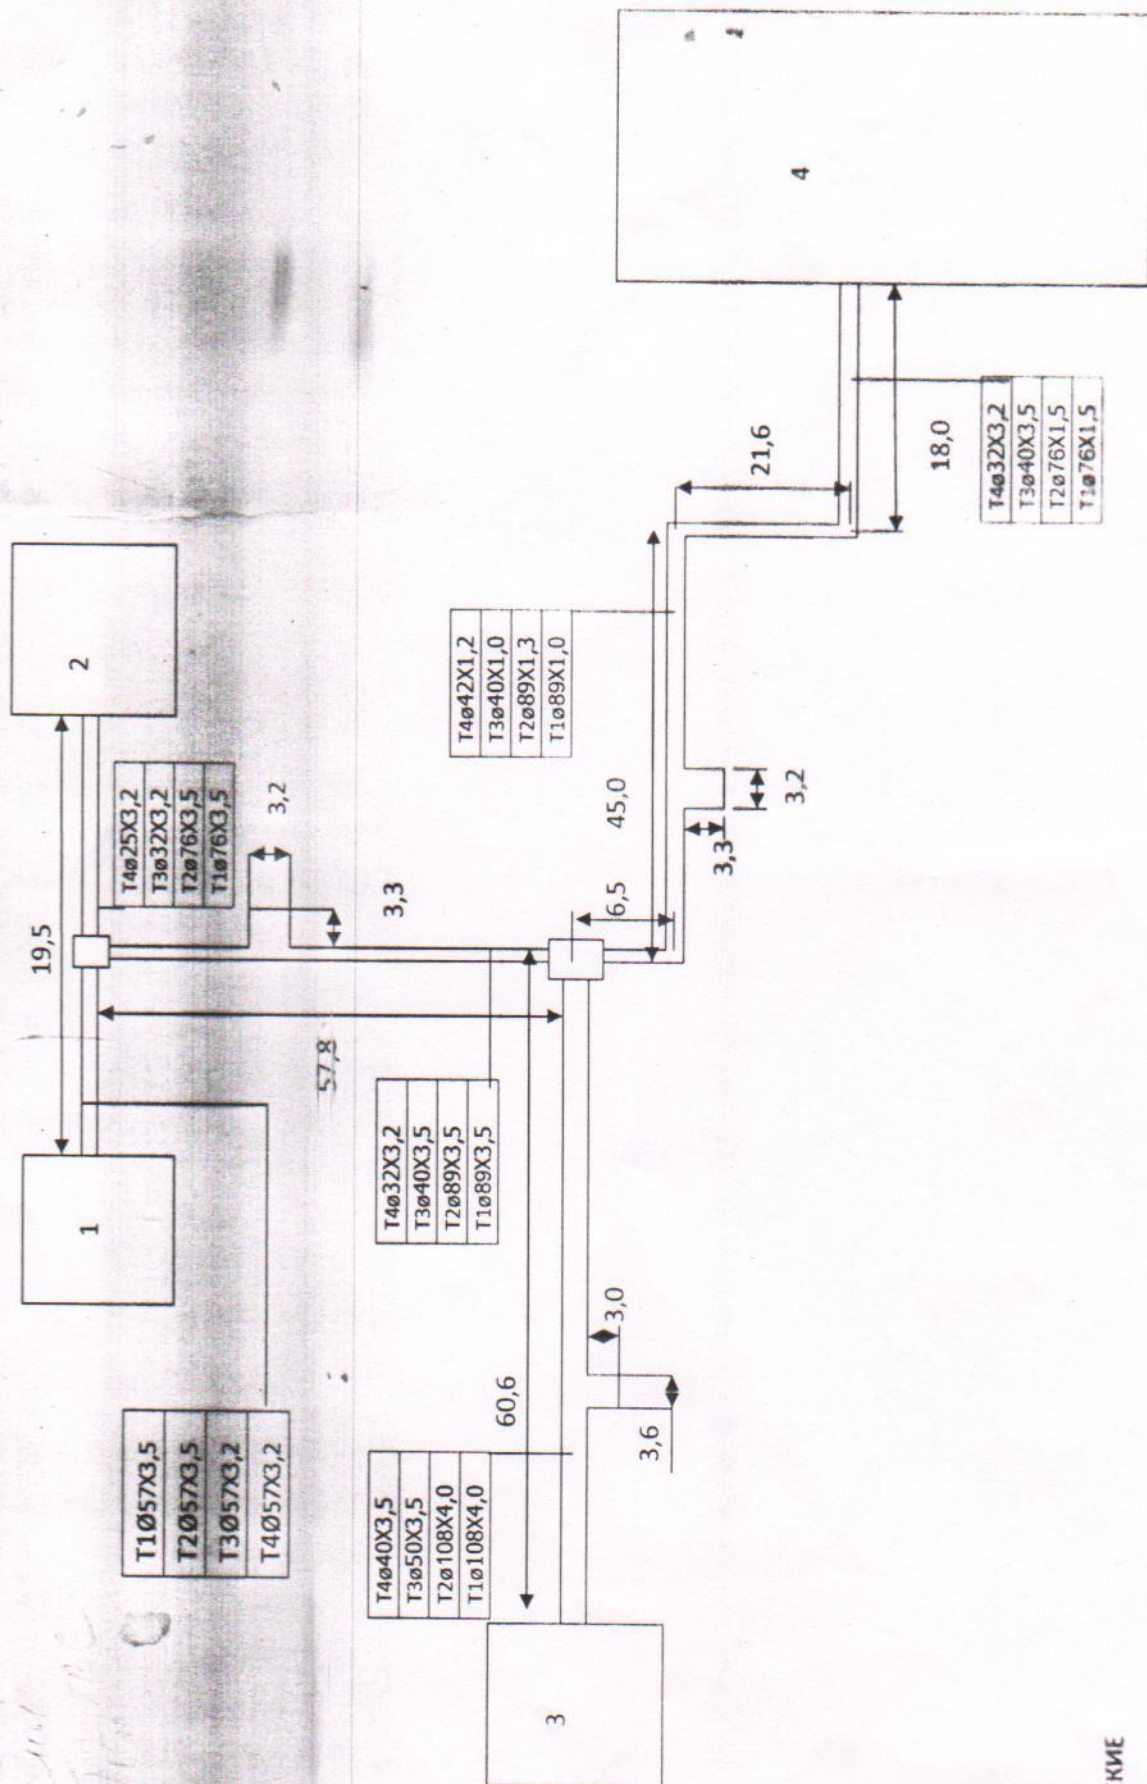


Схема теплосети.




L2/35 m

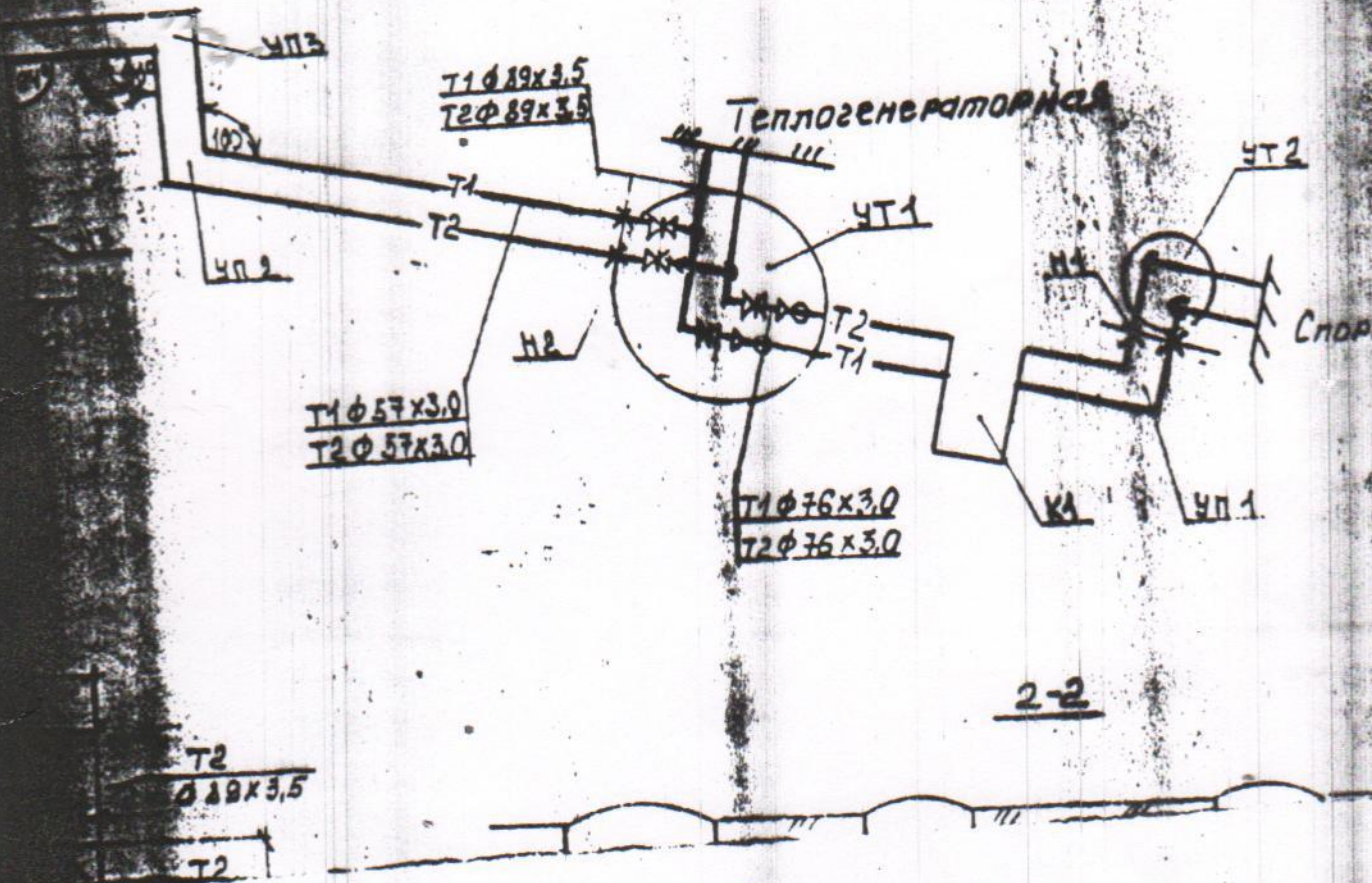

Утверждаю:
Глава администрации
Ершичского сельского поселения
С.В. Серенков К.Н. Серенков
«20» _____ 20 11 г.

Схема тепловых сетей от котельной №1 ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" п. Ершичи

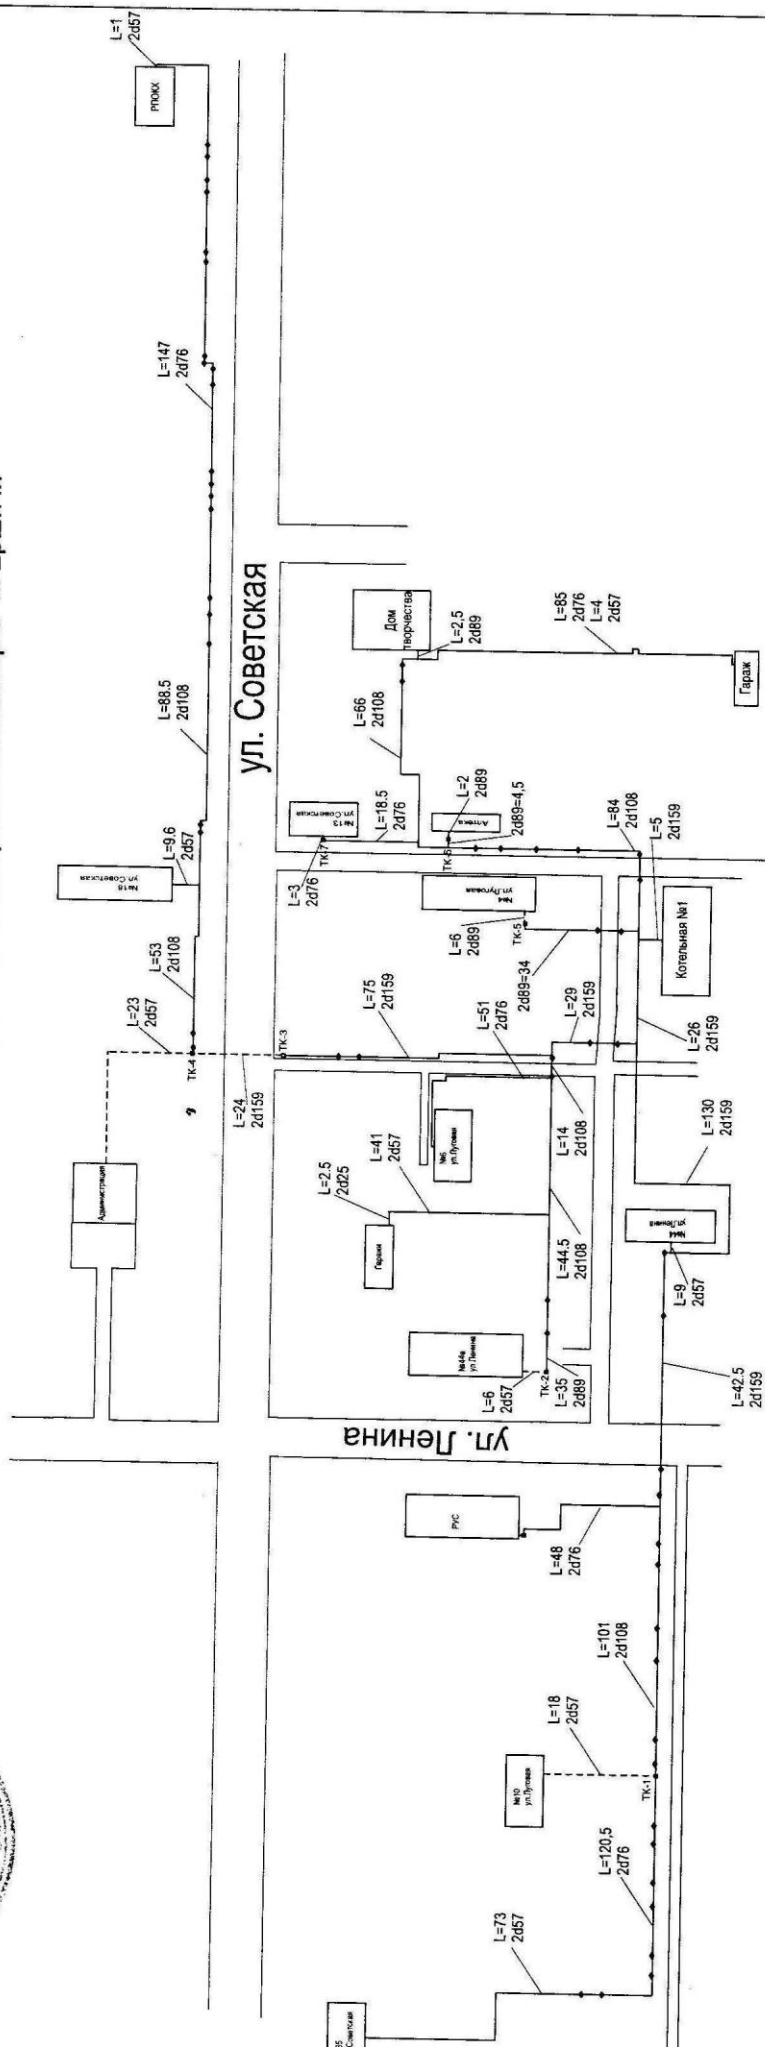

— Надземный трубопровод
- - - Подземный трубопровод

Оглавление

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схем теплоснабжения (с. Ершичи и с. Ворга) Ершичского муниципального округа Смоленской области на 2026 год	3
2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2026 год	3
3. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на период до 2027 года	3
4. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства	3
5. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии	4
6. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их в реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на 2026 год	4
7. Баланс топливно – энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива	4
8. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия	4
9. Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся на территории с. Ершичи и с. Ворга Ершичского муниципального округа Смоленской области.	

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схем теплоснабжения (с. Ершичи и с. Ворга) Ершичского муниципального округа Смоленской области на 2026 год.

«Схемы теплоснабжения (с. Ершичи и с. Ворга) Ершичского муниципального округа Смоленской области» утверждены постановлением Администрации муниципального образования - Ершичский район Смоленской области от 18.11.2013 года № 63 « Об утверждении схемы теплоснабжения Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области, а также ее актуализации» и постановлением Администрации Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 13.04.2016 года № 20 « Об утверждении схемы теплоснабжения Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области, а также ее актуализации». Основополагающими документами для проведения актуализации схем теплоснабжения (с. Ершичи и с. Ворга) Ершичского муниципального округа Смоленской области является Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении».

Актуализация схем теплоснабжения (с. Ершичи и с. Ворга) Ершичского муниципального округа Смоленской области на период до 2027г. не предусматривает внесения принципиальных изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения Ершичского муниципального округа Смоленской области в утверждённую «Схему теплоснабжения (с. Ершичи и с. Ворга) Ершичского муниципального округа Смоленской области».

2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2026 год

Изменений не предусматривается.

3. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на 2026 год

Изменений не предусматривается.

4. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства

Изменений не предусматривается.

5. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии

Изменений не предусматривается.

6. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их в реконструкцию в связи с истощением установленного и продлённого ресурсов на 2026 года

Изменений не предусматривается.

7. Баланс топливно – энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива

Изменений не предусматривается.

8. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия

Изменений не предусматривается.

9. Перечень потребителей тепловой энергии от котельных

РСО или ЕТО	Потребители тепловой энергии
МУП «Коммунальщик» ул. Советская	МБОУ «Ершичская средняя школа»+ дошкольное отделение(с. Ершичи, ул. Советская, д.45, д.46)
МУП «Коммунальщик» ул. Ленина	МБОУ Ершичская средняя школа» (с. Ершичи, ул. Ленина, д.84а) Здание спорткомплекса (с. Ершичи, ул. Ленина, д.80)
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Котельная №1 с. Ершичи, ул. Луговая	Здание Администрации МО «Ершичский муниципальный округ» (с. Ершичи, ул. Советская, д.22), МБУДО «Ершичский ДДТ» (с. Ершичи, ул. Советская, д.11), МКД в с. Ершичи, ул. Ленина, д.44, Советская, д.13, Луговая, д.4,6,10
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Котельная №2 с.	ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» Ершичская УБ (с. Ершичи, ул. Низинская, д.19)

Ершичи, ул. Низинская	МКД в с. Ершичи, ул. Сосновая, д.2,3,4,5,6
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Котельная №3 с. Ворга, ул. Дзержинского	СОГБУ «Воргинский ПНИ»

Баланс тепловой энергии на котельных на 2026 г.

Наименование источника тепловой энергии	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал	Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал	Выработка тепловой энергии, Гкал
Котельная №1 ул. Ершичи	935,0	393,0	1328,0	36,0	1364,0
Котельная №2 ул. Ершичи	2440,0	567,0	3007,0	78,0	3085,0
ВСЕГО	3375,0	960,0	4335,0	114,0	4449,0

Баланс тепловой энергии на котельных на 2026 г.

Наименование источника тепловой энергии	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал	Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал	Выработка тепловой энергии, Гкал
МУП «Коммунальщик» ул. Советская	869,59	0	869,59	43,2 (подогрев воды)	912,79
МУП «Коммунальщик» ул. Ленина	319,11	8	327,11	3	330,11
ВСЕГО	1188,70	8	12196,70	46,2	1242,90

Баланс тепловой энергии на котельных на 2026 г.

Наименование источника тепловой энергии	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал	Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал	Выработка тепловой энергии, Гкал
Котельная № с. Ворга	514,0	0	514,0	25,0	539,0
ВСЕГО	514,0	0	514,0	25,0	539,0

